

県政報告

活動のリズム, ひらめきの音

2014.7.10 vol.6

忠悦節はあなたの声から始まります。



宮城県議会議員

わたなべ忠悦

県政報告第6号の発刊にあたって



盛夏の候、皆様におかれましては、ご健康でご活躍のことと存じます。我が郷土水の里は気候も良くなり、農作業に従事している皆様方をたびたび拝見する機会も自然と増えてまいりました。そしてまた、稲が整然と植えられた田んぼを見ておきますと、自然の素晴らしさを改めて思い知らされ、いかにも登米市らしい光景だと感じさせられる今日この頃です。

地球温暖化の影響とも思われる大規模洪水が世界各国で多発しております。

この度、登米市におきましては、迫川の洪水対策の為に設置した長沼ダムが5月31日に完工式を迎えました。この事業により、洪水の危険が大幅に軽減されるようになります。これもひとえに、用地提供者の皆様をはじめ、関係者の方々のご協力とご尽力に心より敬意を表するとともに、感謝を申し上げる次第です。

これから益々暑さへ向かう季節となりますので、皆様におかれましてはご自愛なさいませうお祈り申し上げます。
宮城県議会議員 わたなべ 忠悦

活動アルバム

県庁へ市議と意見陳情（病院問題）

長沼ダム竣工式にて



シベリア抑留体験談（南方仮設住宅にて）



登米市産業振興会において



地域の方にリサーチ（中田町にて）

県東パークゴルフ大会



わたなべ忠悦後援会

所在地：〒987-0511 登米市迫町佐沼字大綱 534

TEL：0220-23-7757 FAX：0220-23-7838

E-Mail：info@watanabe-chuuetsu.jp

オフィシャルウェブサイト <http://watanabe-chuuetsu.jp>

渡辺忠悦

検索



この度事務所を移転しましたので近所にお越しの際は、どうぞお気軽にお立ち寄り下さい。どんな小さなことでもよろしいのでお話を聞かせて下さい。



お問い合わせ

竣工からはじまる 市民生活安全対策


市内トピックス

竣工がゴールではない

議会総括質疑 & 回答要旨

平成24年2月 定例会

危機管理問題



一般質問

東日本大震災の復旧復興は国、県、市町村を挙げて実行中ですが、一方長沼ダムが完成しても水害の確立は30分の1と言われております。迫川水系の防災について県の考えはいかがですか。

一般質問

旧迫町佐沼の一部は少量の雨でも床下浸水の被害を受けます。長沼川の改修整備についても改修のスピードを早めるべきと考えますが、いかがですか。

【答弁】橋本土木部長

迫川流域の治水対策については、昭和7年から着手後80年にわたり、整備を進めてまいりました。大震災による地盤沈下のため、洪水被害の破壊力が高まっています。長沼ダムのほか、米山地区の防災ステーションなど、ハード、ソフト対策を合わせた治水対策にしっかりと取り組みます。


【答弁】橋本土木部長

今後長沼ダムの完成を迎えることから、長沼川の放水路工事については、治水安全の確保と水質改善に鋭意取り組んでまいります。



平成25年3月 定例会予算特別委員会

維持管理問題



一般質問

25年3月、長沼ダムの維持管理に関しても、水利施設を初めかなり多くの管理施設があります。関連市や地域住民の御協力をいただけるようお願いするなど、ぜひ予算と知恵を出していただく様に考えていますがいかがですか。

【答弁】門脇河川課長

長沼ダムの管理に関しては、地域の方々の御協力をいただけるように、現在、試験湛水に向けてその管理計画をしっかりとまとめていき、地元の利水者も交えた形で協議会等々を設置し具体的な管理のあり方を詰めていく考えです。

平成25年7月 予算特別委員会

周辺整備問題



一般質問

長沼ダム完成にあたり、懸案事項が若干あります。副ダムの近くの東北本線を架橋する道路が未着工ですが、県としての所見はいかがですか。

一般質問

周辺地域から美観を保つためにも植樹の要望もあり、水利権の整理も必要なのではないでしょうか。県はどのようにお考えですか。

【答弁】遠藤土木部長

平成17年のダム関連計画の縮小変更に伴いまして、最終的にダムでの影響が少なくなったことから、道路単独事業で進める事になりました。

【答弁】遠藤土木部長

長沼ダムには、水利施設が多数あります。多くの施設管理者の方々との法定水利権化も含めて協議を進めてまいります。また、除草とかごみの不法投棄防止についても対応していきたいと思います。

昭和46年から着手されていた長沼ダムが、足かけ40年、いよいよ竣工いたしますが、住民にとっては竣工がゴールではありません。竣工を足がかりに、市民生活の安心・安全・充実をめざします。



長沼ダムの概要



長沼ダムでは、ダム本体工事等が完成したことから、ダムへ水を試験的に貯めてダム本体や放流設備、貯水池周辺などに問題がないかを確認するため、平成25年11月から平成26年3月まで試験湛水を実施し、安全性を確認しました。ダムの総合的な安全性が確認されたことから、長沼ダムの本運用が開始となりました。




事業名 長沼ダム建設事業
事業期間 昭和46年（計画調査着手）
昭和50年（工事着工）～平成26年（完成）
事業費 834億円
建設目的

1. 洪水調節：洪水調節を行い迫川沿川の治水安全度を向上します。
2. 流水の正常な機能の維持：長沼川の河川水質の保全に必要な流量を確保します。また、渇水時にも農業用水の安定供給を行うため、かんがい用水を確保します。
3. 湖面利用：漕艇競技コースとして湖面が利用されています。

主要施設

主ダム 堤高 15.3メートル 堤頂長 1,050メートル
鞍部ダム 堤高 9.5メートル 堤頂長 430メートル
導水路 延長 2,700メートル 堤間 105.5メートル
長沼水門 20メートル×4門
砂原水門 15メートル×1門
越流堤 580メートル
湖周道路 27キロメートル
総貯水容量 3,180万立米メートル（東京ドーム26杯）
（湛水面積 6.1km²）

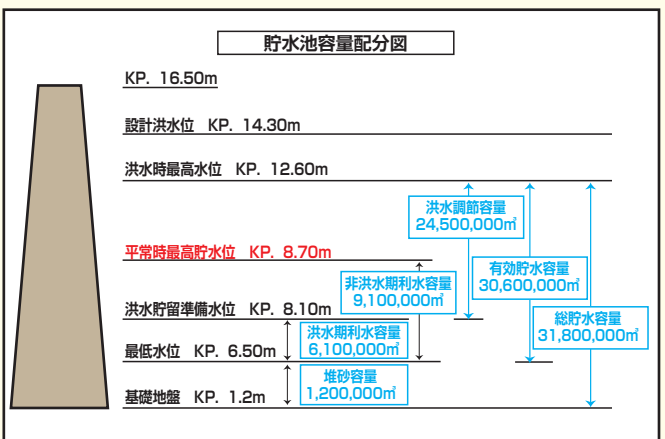

試験湛水時の写真

順位表（出典：日本ダム協会）

	堤 頂 長 (m)	湛水面積 (ha)	総貯水容量 (千m ³)
1	大谷内 1780	雨竜土堰堤 2378	雨竜土堰堤 244653
2	山 倉 1460	吉 迫 1255	長 沼 31800
3	長 沼 1050	長 沼 630	羽 鳥 27321
4	狭山池 997	森樫溜池 450	山口 (元) 20649
5	中 里 985	羽 鳥 201	山口 (再) 20649

もっと詳しく長沼ダム

① . アースダムとしては全国最大規模！

※堤頂長：第3位、湛水面積：第3位、総貯水容量：第2位

② . レクリエーション目的を持つダムとしては東日本唯一


※他に兵庫県の石井ダム・武庫川ダムがあります。
※国際競技大会が可能な国内有数のボートコースとして利用される予定です。

農地中間管理機構による農地集積の促進について

目的

「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づき、競争力のある農業経営体の育成や、農業経営の規模の拡大や生産コストの削減等を図るため、農地の中間的受け皿である農地中間管理機構を設立し、同機構による担い手への農地集積と集約化を加速する。

農地中間管理機構が業務を開始

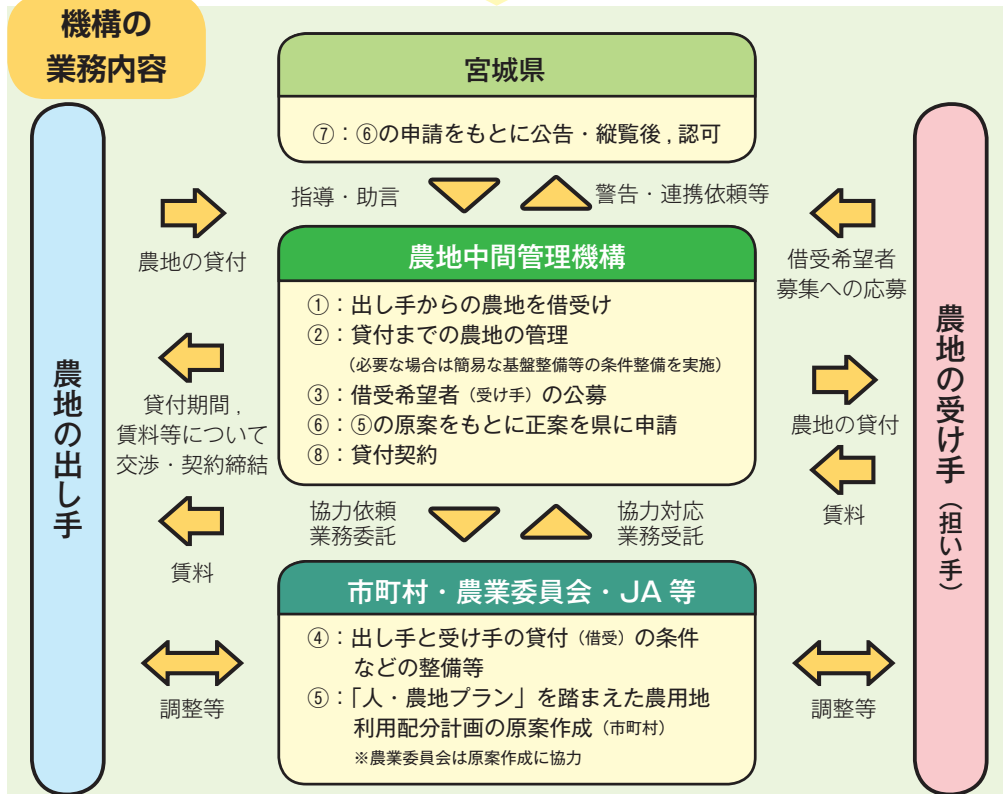

第348回

6月定例会

6月定例会が去る7月3日、総額97億4700万円を追加する一般会計補正予算など62議案を可決、県内への医学部新設を求める決議1件を採択し意見書9件を可決して閉会しました。

本議会の議論は医学部の問題が一番で、一般質問者16人中10人がそれに関してでありました。現在3団体（宮城大学医学部、東北薬科大学、南東北病院）が文科省へ申請しており早ければ今月中に文科省から1団体への絞り込みが示される予定であります。宮城大学医学部の概要は、泉にある宮城大学での一部の教科を、栗原市中央病院の隣接にキャンパスを設置し、病床数600床の付属病院、医師数約300人、教師数約120名の確保を予定しております。財政面、経営面等、山積する課題は、9月定例会でも中心議題になると思われます。

活動アルバム



蔵王雪害視察



松島高校観光学科視察



登米市に知事をお迎えしました



白石雪害調査



宮城発ベンチャー企業視察（3次元プリント）



蕃山 鳥屋地区の乱開発現場視察



身障者就労施設視察（アップルファーム）